



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2017)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb2016M2656

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD3.5/1W-WY(立式多级消防泵组)电动机消防泵组


检 验 类 别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心


国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2656

共 08 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD3.5/1W-WY(立式多级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	2015 年 06 月 03 日
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 08 月 09 日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期 2016 年 8 月 21 日</p> </div>		
备 注	本产品属于电动机消防泵组 XBD4.0/1W-25GDL 系列产品，其型式试验报告编号为：Zb201231460。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No : Zb2016M2656

共 08 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

产品照片



产品名称: 电动机消防泵组

型号规格: XBD3.5/1W-WY(立式多级消防泵组)

生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No : Zb2016M2656

共08页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 产品名称: | 电动机消防泵组 |
| 2. 型号规格: | XBD3.5/1W-WY (立式多级消防泵组) |
| 3. 工况参数: | 额定流量:1L/s; 额定压力:0.350MPa; 4个叶轮; 吸深:1m。 |
| 4. 泵轴额定转速: | 2850r/min |
| 5. 最大工作压力: | ≤0.490MPa |
| 6. 最大允许进口压力: | 0.40MPa |
| 7. 150%额定流量下的出口压力: | ≥0.228MPa |
| 8. 电动机功率: | 1.5kW |
| 9. 生产者和/或生产企业: | 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司 |
| 10. 产品标准号: | GB 6245-2006 |
| 11. 警告用语: | 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。 |

二、产品特性描述

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 电动机的型号规格: | YX3-90S-2, 1.5kW, 380V |
| 2. 变速机构的型号规格
(适用时): | / |

三、产品关键件描述

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. 电动机的型号规格:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |
| 2. 电动机的生产企业:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
 产品型号：XBD3.5/1W-WY

No： Zb2016M2656
 共 08 页 第 04 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	备注	
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	≥ 1.00	1.01	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	0.350~0.368	0.361	
	工况 2	流量 (L/s)	≥ 1.50	1.51		
		压力 (MPa)	≥ 0.228	0.283		
		最大工作压力 (MPa)	≤ 0.490	0.411		
2	泵		泵组选用的泵均应经过型式检验，并符合本标准的规定。	合格		
3	原动机		选用的原动机均应经过定型鉴定并符合相关标准的规定。	合格		
4	结构要求	紧固件、自锁装置	紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合格		
		操纵机构、指示牌	操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合格		
5	外观质量		1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合格		

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2656

产品型号：XBD3.5/1W-WY

共 08 页 第 05 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
6	连续运转试验	<p>原动机和功率输出装置应符合下列要求：</p> <p>a) 工作正常，无漏水、漏油现象；</p> <p>b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求；</p> <p>c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度；</p> <p>d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃；</p> <p>e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。</p>	合格	
7	联轴器	<p>1. 联轴器应能承受20次起动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应：</p> <p>a) 维持安装位置；</p> <p>b) 维持轴的完整性；</p> <p>c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。</p> <p>2. 应有联轴器防护装置。</p> <p>3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。</p> <p>4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。</p>	合格	
8	电动机消防泵组 其他要求	<p>应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。</p>	合格	

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2656

产品型号：XBD3.5/1W-WY

共 08 页 第 06 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
9	标志	1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 80cm^2 ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足 6.4 的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
以下空白。				

检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
产品型号：XBD3.5/1W-WY

No： Zb2016M2656
共 08 页 第 07 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	泵效率 (%)	备注
1	0.00	0.411	0.75	0.0	泵额定转速为 2850r/min
2	0.34	0.409	0.87	15.9	
3	0.41	0.406	0.91	18.2	
4	0.65	0.392	0.94	27.0	
5	0.71	0.390	0.95	29.2	
6	0.74	0.387	0.97	29.5	
7	0.79	0.383	0.97	31.1	
8	0.89	0.375	0.98	34.0	
9	1.01	0.361	0.99	36.5	
10	1.09	0.353	1.01	37.9	
11	1.22	0.337	1.02	40.1	
12	1.36	0.307	1.04	40.3	
13	1.51	0.283	1.06	40.5	

备注：吸深 1m。以下空白。

检验结果汇总表 性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

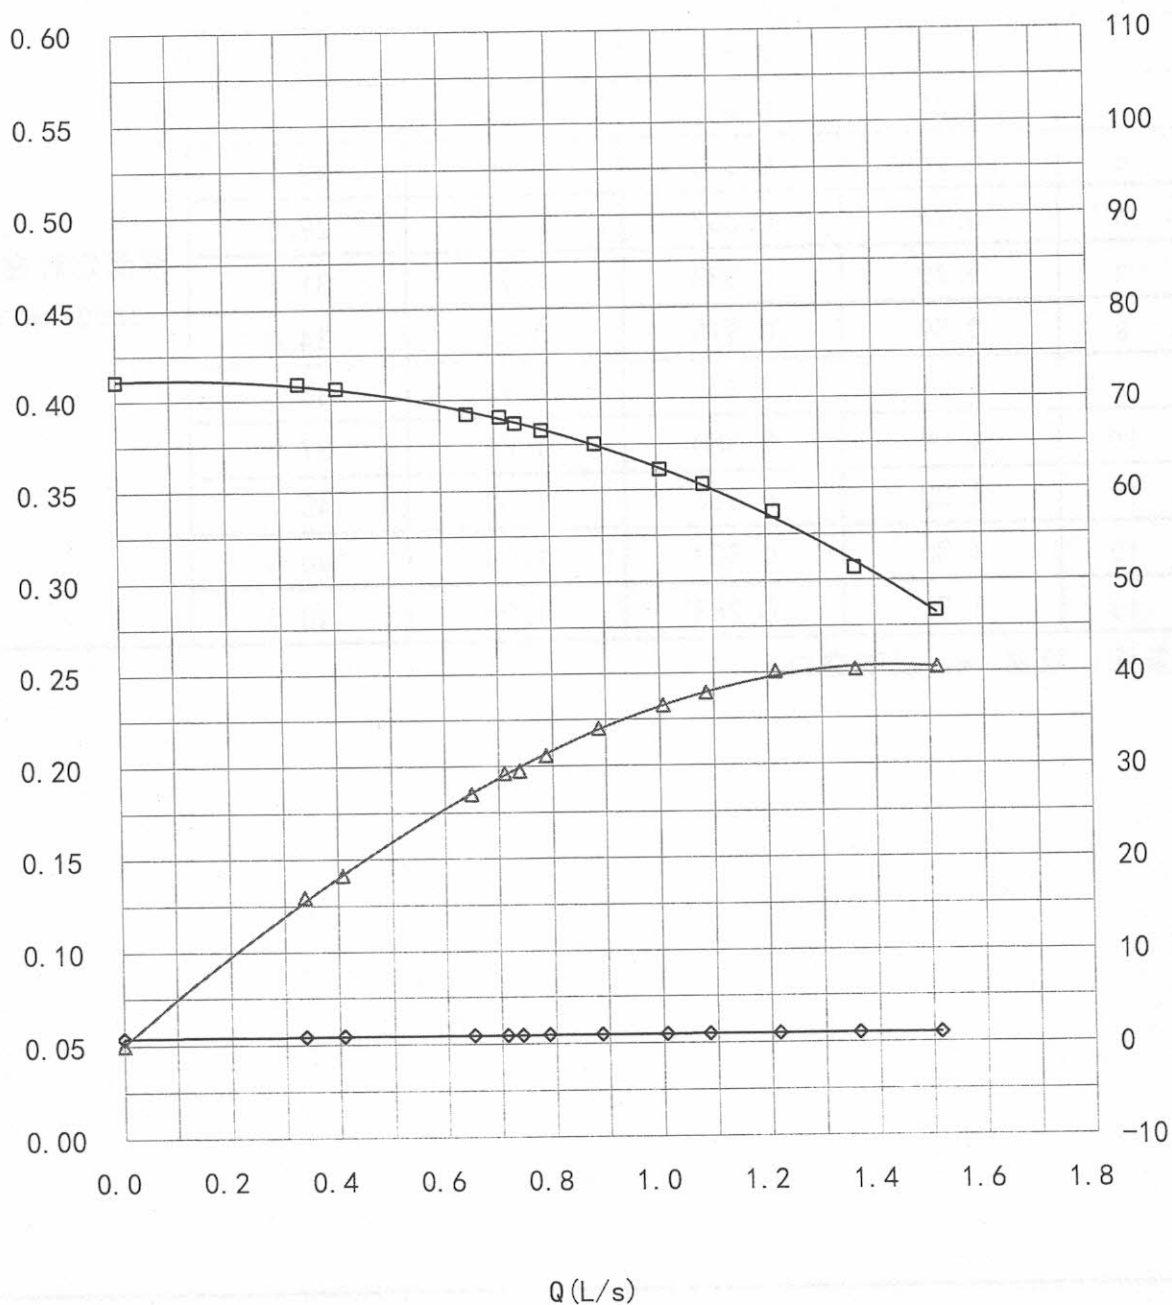
No： Zb2016M2656

产品型号：XBD3.5/1W-WY

共 08 页 第 08 页

P (MPa □)

η (%) Δ , N(kW \diamond)



国家消防装备质量监督检验中心